


Madagascar 2018



Eau de boisson, assainissement et hygiène

Multiple Indicator
Cluster Surveys

Services d'eau de boisson, services d'assainissement et services d'hygiène

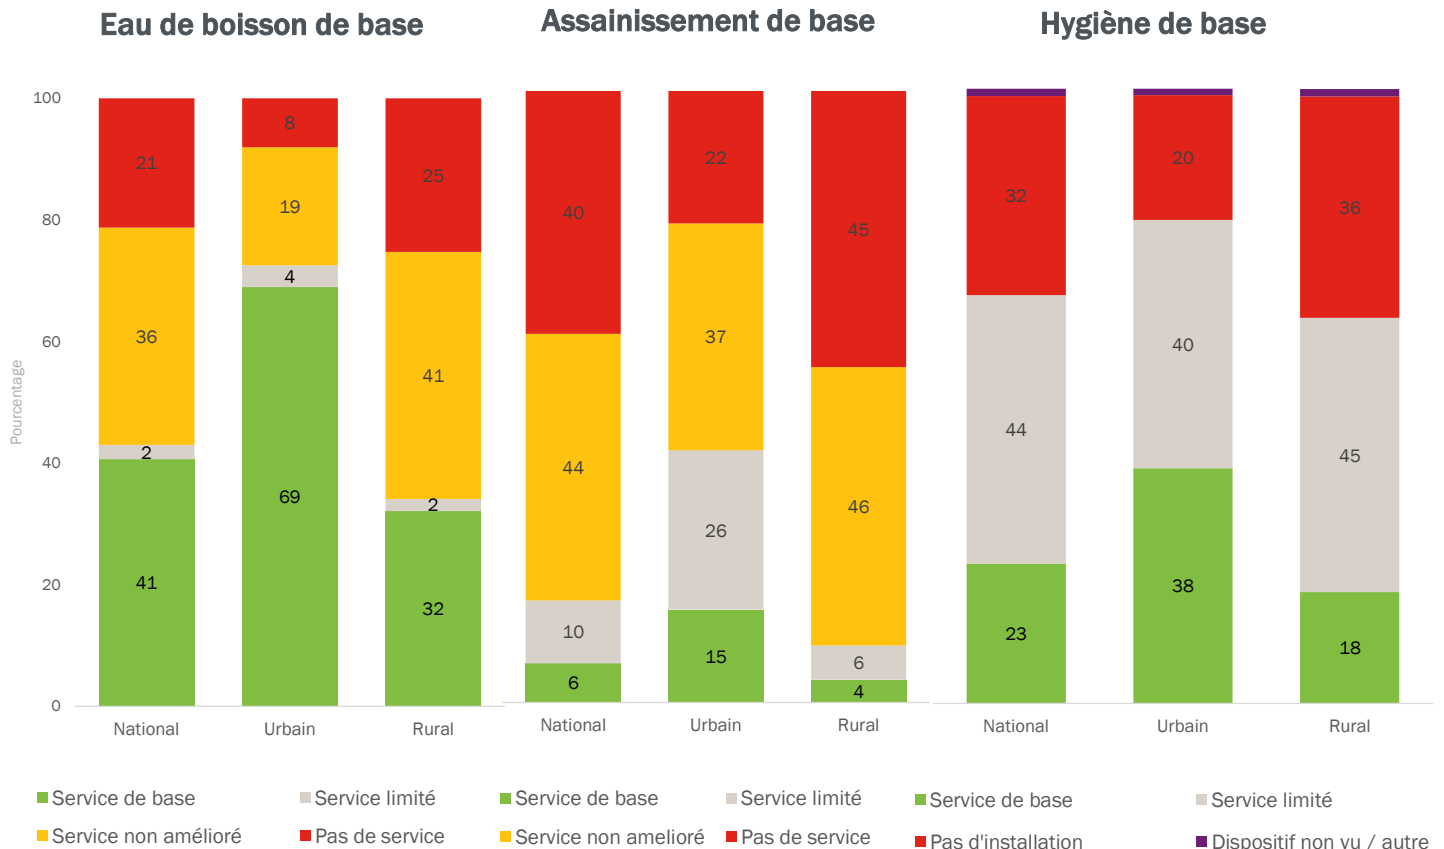

Pourcentage de la population selon la couverture en eau de boisson, d'assainissement et d'hygiène

Échelle d'eau potable: Les services d'eau potable **de base** (ODD 1.4.1) font référence à une source d'eau améliorée, avec un temps de collecte de l'eau ne dépassant pas 30 minutes pour un aller-retour, y compris le temps d'attente. Les sources d'eau potable améliorées sont celles qui ont le potentiel de fournir de l'eau salubre de par leur conception et leur construction. Elles comprennent l'eau du robinet, les forages ou les pompes, les puits protégés, les sources protégées, les eaux pluviales et les eaux conditionnées ou livrées. Les services **limités** font référence à une source améliorée situées à de plus de 30 minutes aller-retour. Les sources non améliorées comprennent les puits non protégés et les sources non protégées. Aucun service ne fait référence qu'à la collecte directe de l'eau des eaux de surface telles que les rivières, les lacs ou les canaux d'irrigation.

Échelle d'assainissement: Les services d'assainissement **de base** (ODD 1.4.1) font référence à l'utilisation d'installations sanitaires améliorées qui ne sont pas partagées avec d'autres ménages. Les installations sanitaires améliorées sont celles conçues pour séparer les excréments du contact humain de manière hygiénique. Elles comprennent des installations avec chasse d'eau ou chasse d'eau reliée à un système d'égouts, des fosses septiques ou des latrines à fosse avec dalles lavables, des latrines à fosse ventilées, et des toilettes à compostage. Un service d'assainissement **limité** désigne une installation améliorée partagée avec d'autres ménages. Les installations d'assainissement non améliorées comprennent des chasses d'eau à ciel ouvert, des latrines à fosse sans dalle ou à dalles non lavables, des latrines suspendues et des seaux. **Aucun** service fait référence à la pratique de la Défécation en plein air.


Échelle d'hygiène: Un service d'hygiène **de base** (ODD 1.4.1 et ODD 6.2.1) fait référence à la disponibilité d'une installation de lavage des mains sur place avec de l'eau et du savon. Les installations de lavage des mains peuvent être fixes ou mobiles et comprennent un lavabo avec de l'eau du robinet, des seaux avec des robinets, des seaux de récupération (tippy-taps) et des pichets ou bassins conçus pour le lavage des mains. Le savon comprend les barres de savon, le savon liquide, le détergent en poudre et l'eau savonneuse, à l'exclusion des cendres, de la terre, du sable et des autres produits de lavage des mains. Un service d'hygiène **limité** fait référence à une installation manquant d'eau et / ou de savon. **Pas d'installation** signifie qu'il n'y a pas d'installation de lavage des mains dans le ménage.

Messages clés

- Plus de la moitié de la population malagasy (57%) n'a pas accès à une source d'eau améliorée ;
- 4 personnes sur 5 boivent de l'eau contaminée par des *E. Coli* c'est-à-dire de la matière fécale ;
- Sur 5 individus 4 n'ont pas accès à un service d'assainissement de base adéquat ; en particulier, 2 pratiquent la défécation en plein air ;
- Seulement une personne sur 4 possède un dispositif de lavage des mains avec de l'eau et du savon ;
- 9 femmes sur 10 ont accès à des produits appropriés et à un endroit privé pour se laver et se changer durant la menstruation ; Néanmoins, 1 femme sur 10 déclare n'avoir pas pu participer à une activité sociale, scolaire ou économique durant sa menstruation.


WASH: Inégalités dans les services de base

Eau de boisson de base

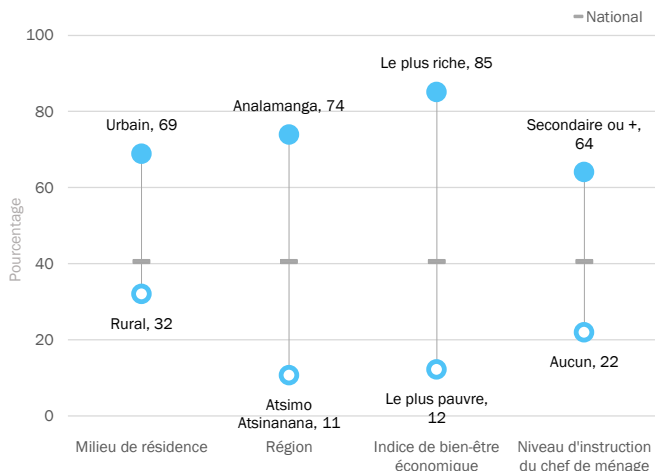


Pourcentage de la population utilisant les services de base d'eau de boisson par caractéristiques de base

Assainissement de base

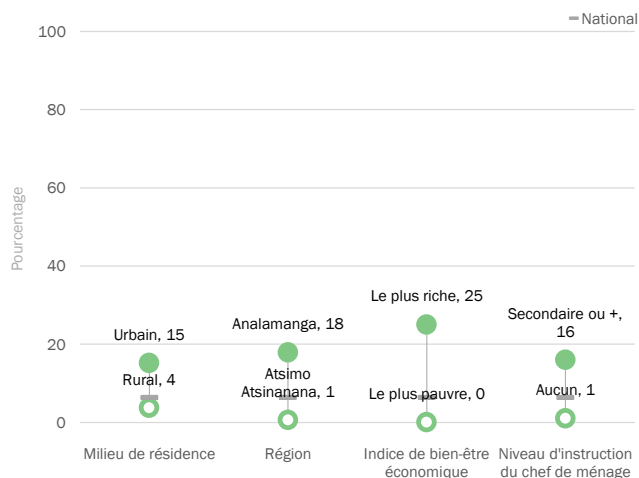

Pourcentage de la population utilisant les services d'assainissement de base par certaines caractéristiques

Hygiène de base

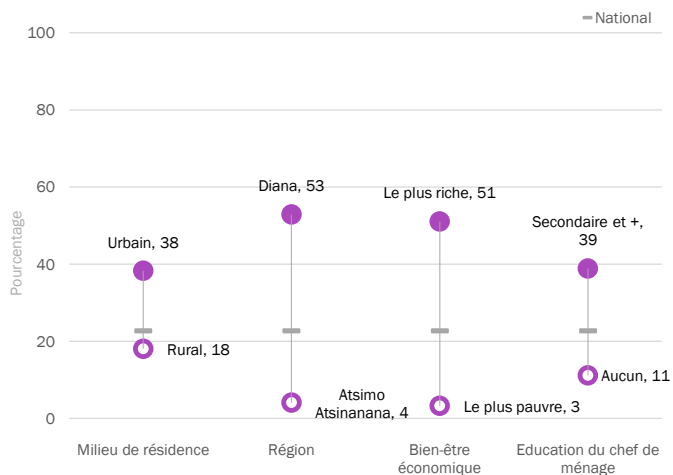

Pourcentage de la population utilisant des services d'hygiène de base selon certaines caractéristiques


Données régionales sur les services de base

Région	Eau de boisson de base	Assainissement de base	Hygiène de base
National	41	6	23
Analamanga	74	18	34
Vakinankaratra	47	7	31
Itasy	55	9	40
Bongolava	51	3	15
Haute Matsiatra	38	2	16
Amoron'i Mania	27	3	15
Vatovavy Fitovinany	24	3	6
Ihorombe	24	3	8
Atsimo Atsinanana	11	1	4
Atsinanana	44	10	24
Analanjirifo	40	4	45
Alaotra Mangoro	43	4	26
Boeny	41	8	29
Sofia	30	7	16
Betsiboka	32	3	20
Melaky	20	3	9
Atsimo Andrefana	29	1	14
Androy	26	1	6
Anosy	26	3	13
Menabe	32	4	15
Diana	51	9	53
Sava	36	4	29

Pourcentage de la population utilisant des services de base pour l'eau de boisson, l'assainissement et l'hygiène, par région


Accessibilité des sources d'eau et installations sanitaires

Temps passé chaque jour à collecter de l'eau

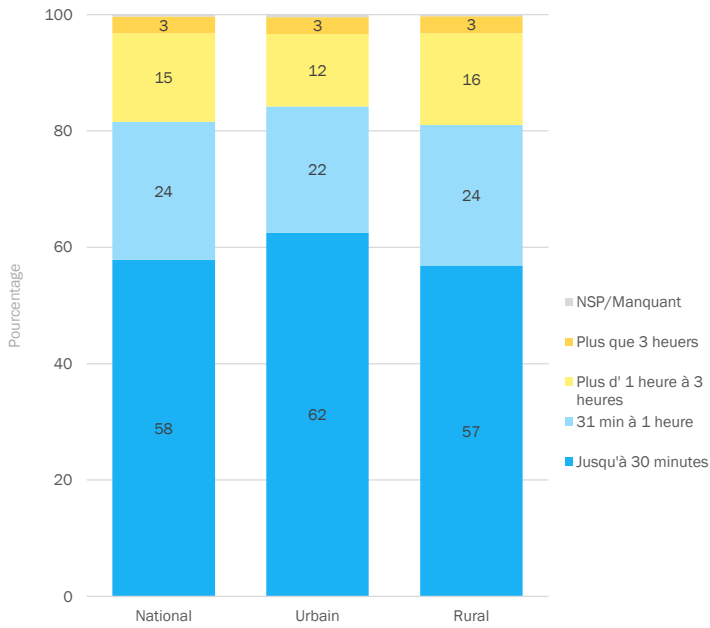


Pourcentage de la population selon le temps moyen consacré à la collecte de l'eau par jour dans les ménages sans d'eau de boisson sur place

Personne qui collecte principalement de l'eau pour le ménage

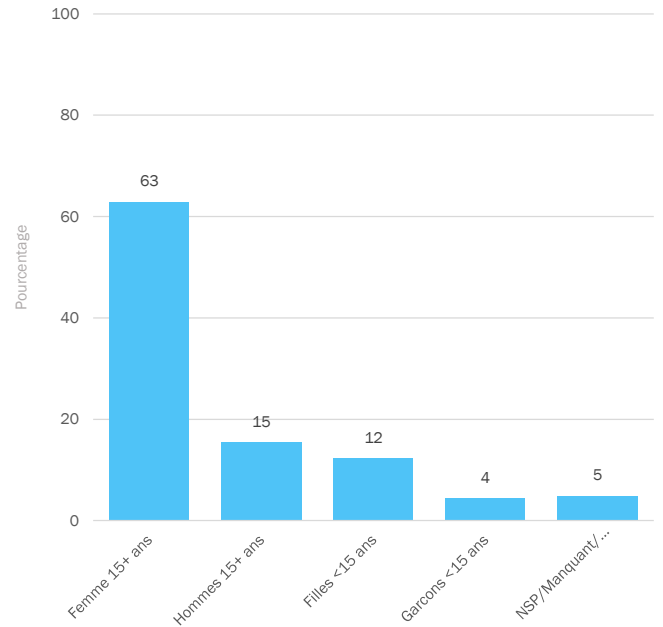


Pourcentage des membres de ménages sans eau de boisson sur place selon la personne qui va habituellement chercher l'eau de boisson utilisée dans le ménage

Assainissement : Accessibilité et privacité

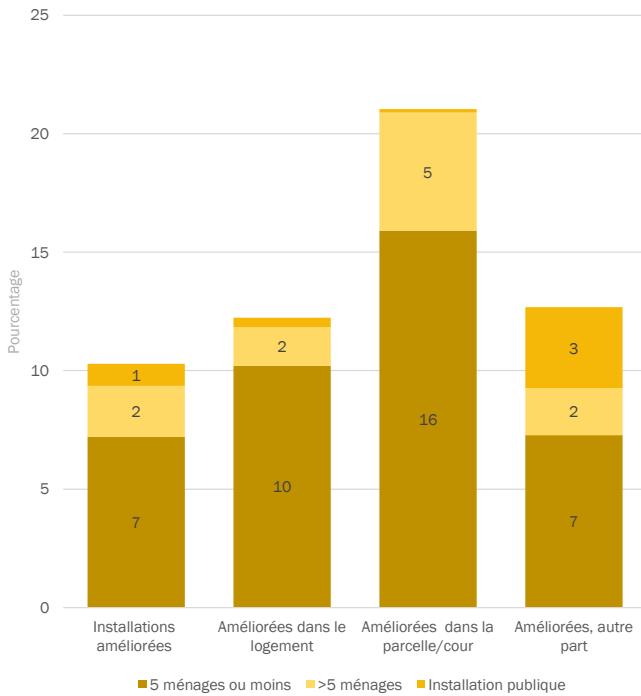

Pourcentage de la population partageant des installations sanitaires améliorées, selon l'emplacement des installations sanitaires


Défécation en plein air

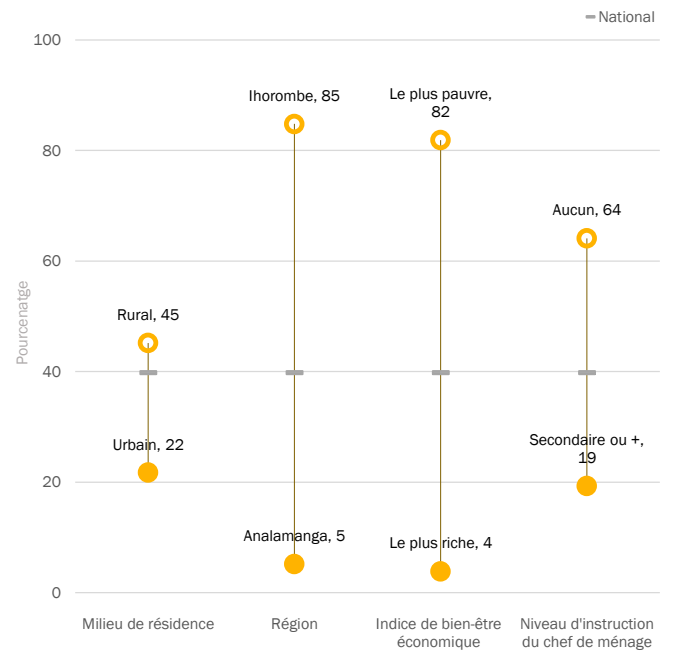


Pourcentage de la population pratiquant la défécation en plein air, selon des caractéristiques de base

Services d'eau potable gérés en toute sécurité: ODD 6.1.1

Eau de boisson améliorée, service de base et géré en toute sécurité

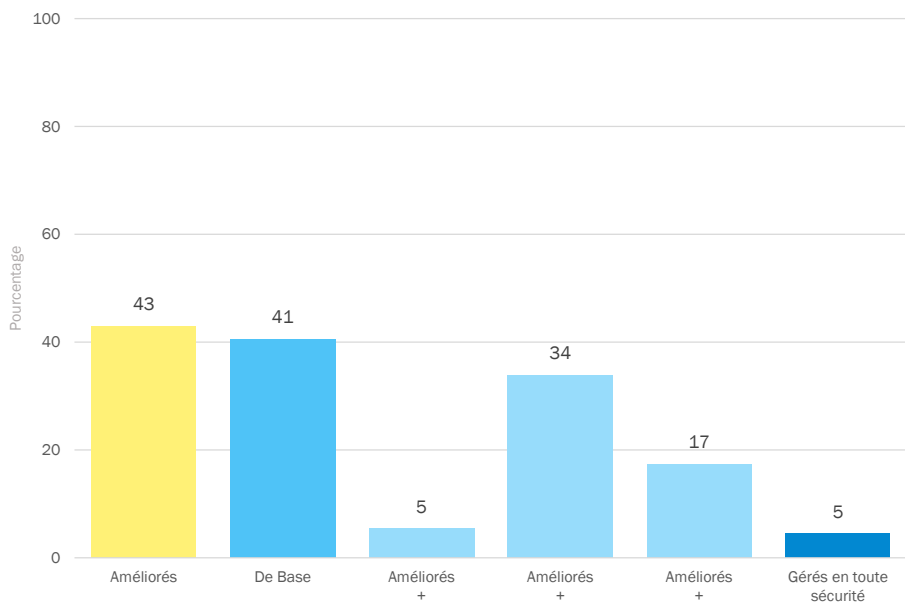

Couverture en eau de boisson : National, urbain et rural

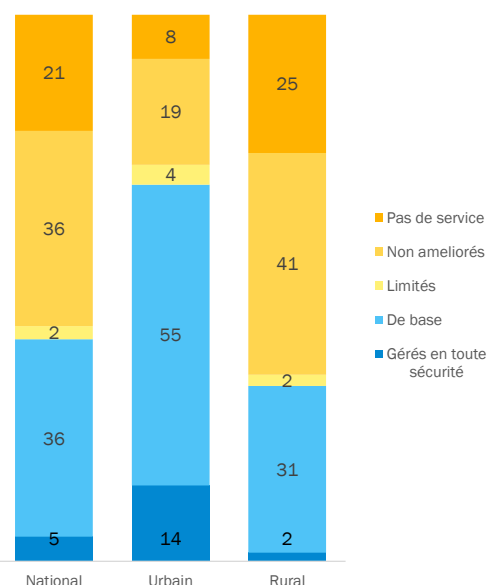


Pourcentage de la population utilisant des services d'eau de boisson améliorés, des services de base et gérés de en toute sécurité


Pourcentage de la population par couverture d'eau potable

Les sources **gérées en toute sécurité** (ODD 6.1) sont améliorées: accessibles sur place, disponibles en cas de besoin, exemptes de contamination
 Les niveaux de *E. coli* sont basés sur le nombre par 100 ml : Faible (0), Modéré (1-10), Élevé (11-100), Très élevé (101)

Qualité de l'eau potable à la source et à la maison

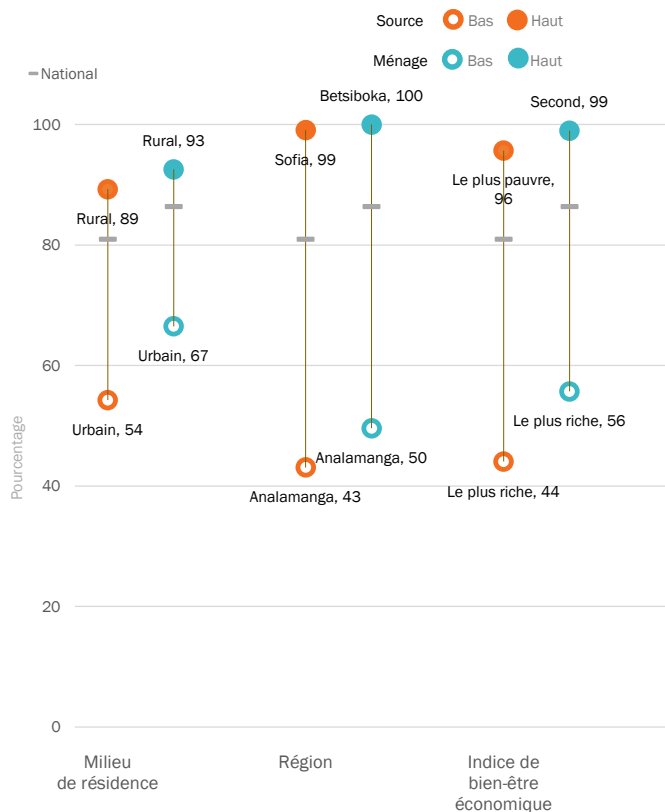

Disponibilité d'eau de boisson

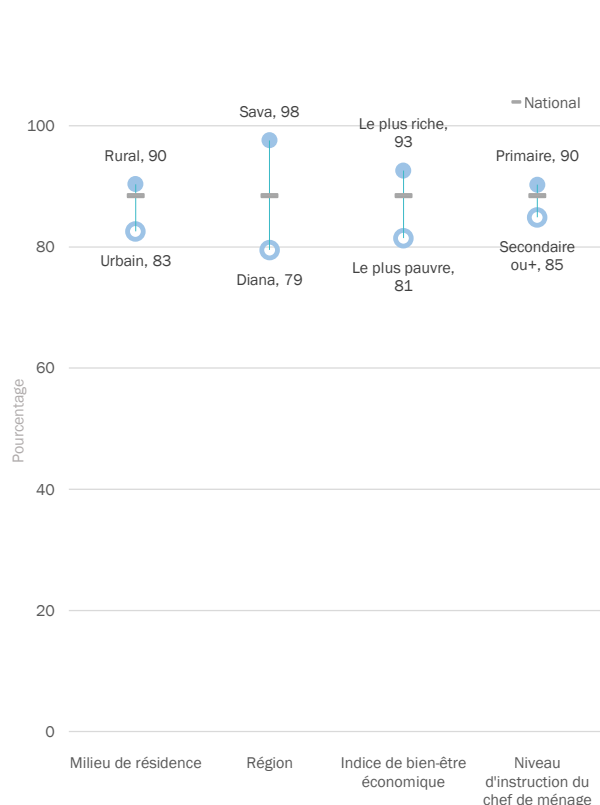


Pourcentage de la population utilisant des sources d'eau de boisson avec des *E. coli* (orange) et pourcentage avec des *E. coli* dans l'eau de boisson des ménages (sarcelle)

Les taux de réponse des tests de qualité de l'eau pour les tests de qualité de l'eau dans les ménages et les sources d'eau sont respectivement de 99,8 % et 94,9%

Pourcentage de la population utilisant des sources d'eau de boisson suffisamment d'eau au cours du dernier mois

Services d'assainissement gérés en toute sécurité: ODD 6.2.1

Types d'installations sanitaires

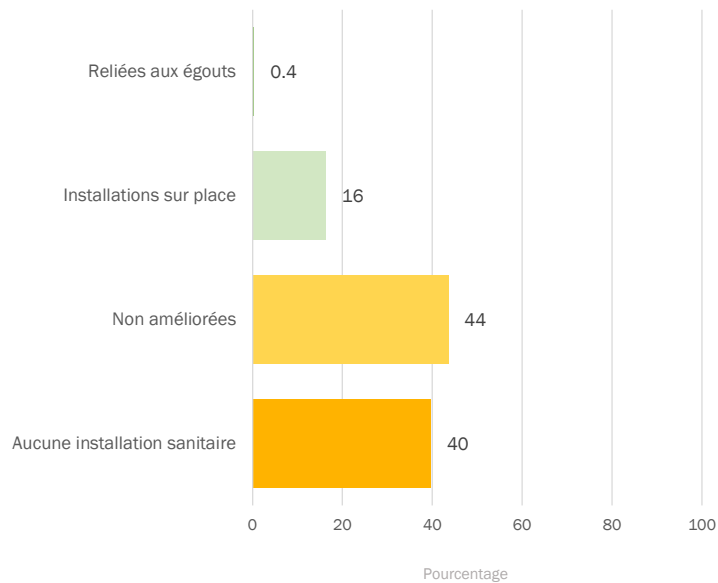

Pourcentage de la population par type d'installation sanitaire, regroupées par type d'élimination


Types d'installations sanitaires par région

Région	Non améliorées	Pas d'installation (Défécation en plein air)
National	44	40
Analamanga	45	5
Vakinankaratra	68	13
Itasy	74	9
Bongolava	66	24
Haute Matsiatra	44	48
Amoron'i Mania	72	23
Vatovavy Fitovinany	30	64
Ihorombe	9	85
Atsimo Atsinanana	27	72
Atsinanana	52	25
Analanjirifo	80	9
Alaotra Mangoro	64	28
Boeny	12	66
Sofia	40	43
Betsiboka	27	65
Melaky	11	72
Atsimo Andrefana	25	72
Androy	39	59
Anosy	36	52
Menabe	11	83
Diana	13	58
Sava	44	46

Pourcentage de la population utilisant des installations d'égouts reliées aux égouts et des installations sur place, par région

Gestion des services d'assainissement


Élimination des excréments

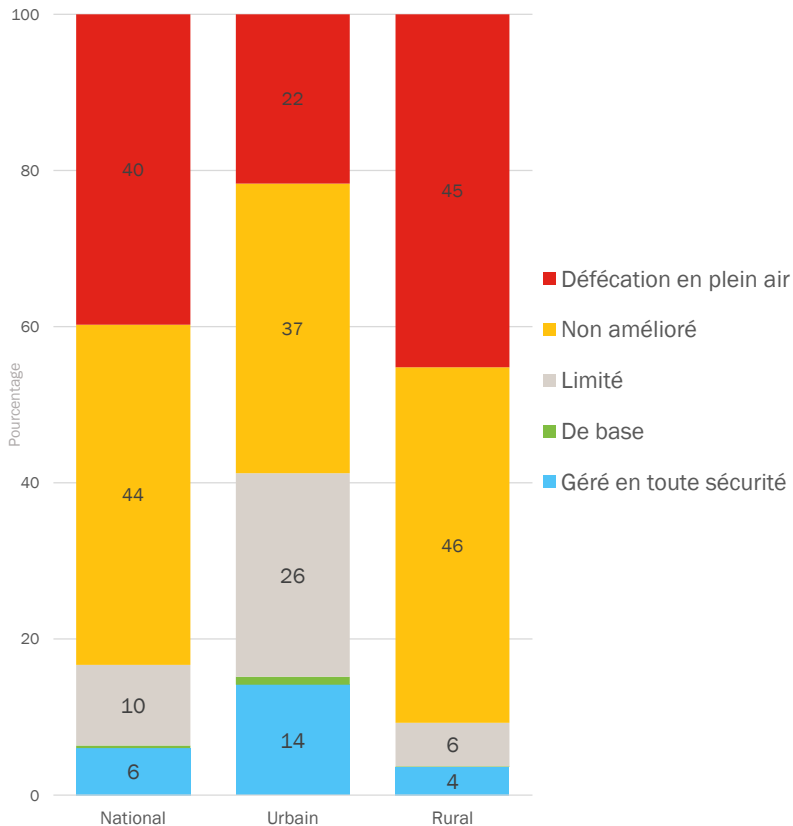


Pourcentage de la population selon l'échelle de service d'assainissement utilisé

Les services d'assainissement gérés en toute sécurité représentent un niveau de service nouveau et plus ambitieux que les ODD et constituent l'indicateur de la cible 6.2. Les services d'assainissement gérés en toute sécurité sont des installations améliorées qui ne sont pas partagées avec d'autres ménages et où les excréments sont éliminés sur place ou transportés et traités hors site, en toute sécurité. L'enquête MICS a permis de recueillir des informations sur la gestion des excréments provenant des installations sur place. Pour les ménages où les excréments sont transportés hors site (raccordement à l'égout, élimination pour traitement), des informations supplémentaires sur le transport et le traitement des excréments sont nécessaires pour calculer la proportion gérée en toute sécurité.

Gestion de l'hygiène menstruelle




Femmes ayant un endroit privé pour se laver et se changer à la maison



Femmes utilisant des produits appropriés*

* Serviettes hygiéniques, tampons, coupes menstruelles ou chiffons.



Femmes utilisant des produits appropriés et disposant d'un endroit privé pour se laver et se changer à la maison


Dénominateur pour les 3 indicateurs : Femmes âgées de 15-49 ans ayant déclaré avoir une menstruation au cours des 12 derniers mois

Inégalités dans l'accès aux produits appropriés et lieu privé pour se laver et se changer à la maison




Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans utilisant des produits d'hygiène menstruelle appropriés avec un endroit privé pour se laver et se changer à la maison, parmi les femmes ayant eu leurs règles au cours des 12 derniers mois

Exclusion des activités pendant la menstruation

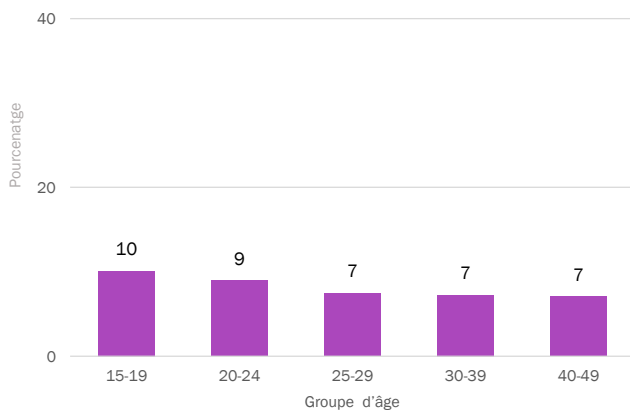

Pourcentage de femmes qui n'ont pas participé à des activités sociales, à l'école ou au travail en raison de leur dernière menstruation au cours des 12 derniers mois, par âge, parmi les femmes ayant déclaré avoir leurs règles au cours des 12 derniers mois

Exclusion des activités pendant la menstruation selon diverses caractéristiques

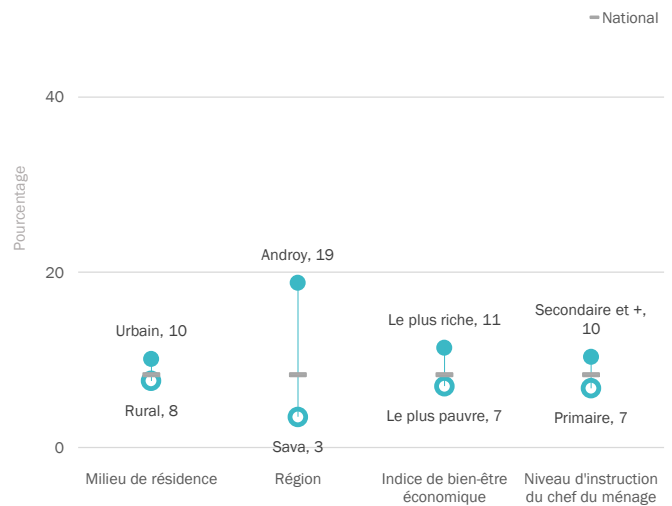

Pourcentage de femmes qui n'ont pas participé à des activités sociales, à l'école ou au travail en raison de leur dernière menstruation au cours des 12 derniers mois, par lieu de résidence, par indice de bien-être économique, niveau d'instruction du chef de ménage et par région, parmi les femmes ayant eu leurs règles au cours des 12 derniers mois

L'enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) Madagascar a été réalisée en 2018 par l'Institut National de la Statistique (INSTAT) dans le cadre du programme mondial MICS. L'appui technique a été fourni par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF). UNICEF, la Banque Mondiale et l'USAID ont apporté un soutien financier.

L'objectif de ce Résumé Statistique est de diffuser certaines conclusions de l'enquête MICS Madagascar 2018 relatives à l'eau de boisson, à l'assainissement et à l'hygiène - WASH. Les données de ce Résumé Statistique se trouvent dans les tableaux WS1.1 à WS4.2 dans le rapport des résultats de l'enquête.

D'autres Résumés Statistiques et le rapport des résultats de cette enquête et d'autres enquêtes sont disponibles sur mics.unicef.org/surveys.